


本体離隔距離

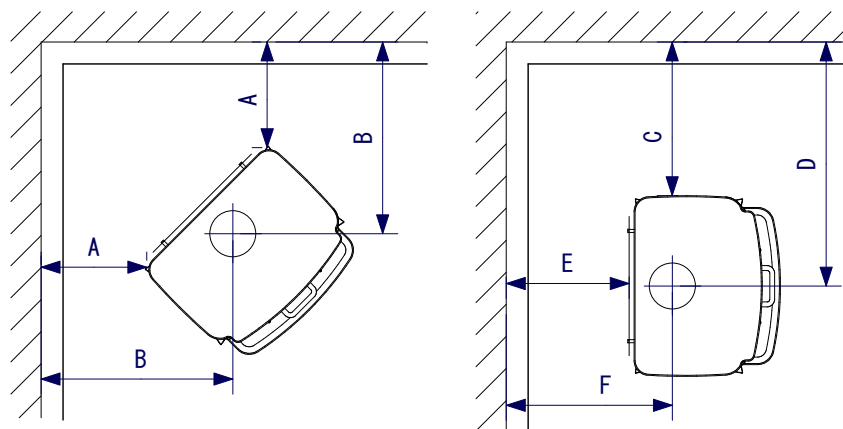


◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm)※² ※³

壁仕上	A ※ ⁶	B	C	D	E ※ ⁵	F
遮熱板なし	353	631	510	809	405 405 ※ ⁷	548 290 ※ ⁷
遮熱板あり ※ ⁴	200	478	250	549	200 342 ※ ⁷	245 227 ※ ⁷

- ※¹ : 表記の数値はUL基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止の為の離隔距離。
 ※² : 本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。
 ※³ : 表記の数値はアンデルセンチムニー純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。
 ※⁴ : 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁(天板高+300mmの高さ)
 ※⁵ : 壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。
 ※⁶ : 壁面から本体ヒートシールド延長線とトッププレート側面最大幅部分の接線との交点までの距離。
 ※⁷ : 表記の数値はアンデルセンチムニー純正背面出直上げ部材を使用の場合の離隔距離。
 : 本体前方と可燃物(家具など)との離隔距離は1000mm以上とすること。

煙突離隔距離

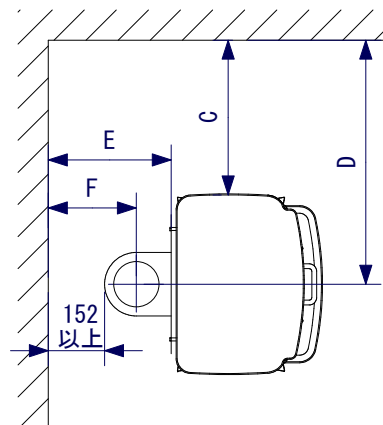


※アンデルセンチムニー純正背面出直上げジョイントを使用の場合。


[上抜]

[背面出直上げ]


[後方壁抜]

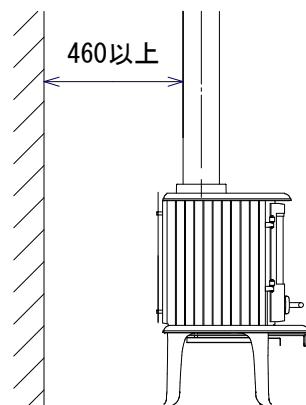

※二重断熱煙突の場合は
インナー筒から 150mm
以上とすること。

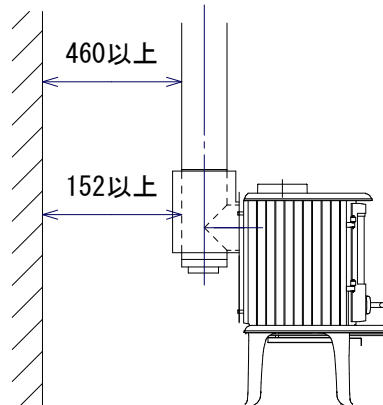


※アンデルセンチムニー純正
背面出直上げジョイントを
使用の場合

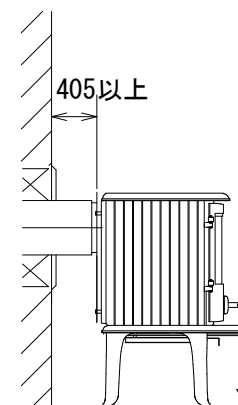

※後方壁抜きは二重断熱煙突に限る
上記数値は可燃壁(遮熱板なし)の
場合とする

炉台(ステージ)範囲寸法

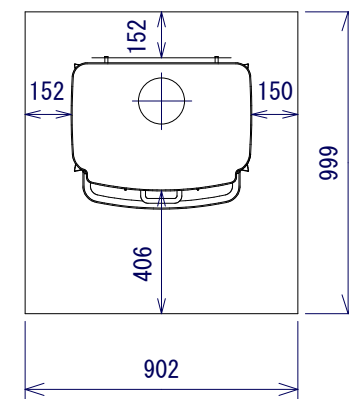

株式会社 新宮商行

機種名

MORSO 2110 CB (U.S.A.)

製造元

MORSO社(デンマーク)

図面名

設置プラン・本体及び煙突離隔距離

縮尺

1/25

検印

作成日

2014.01.30

改訂日

2017.03.25

改訂日

図面番号

1324-0179