


本体離隔距離


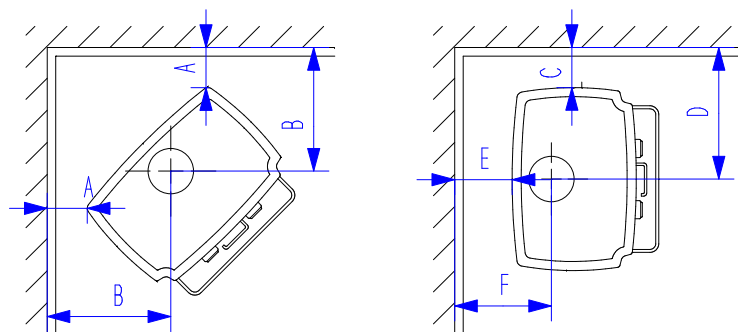


◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm)^{※2} ^{※3}

壁仕上	DS認定値 ^{※1}					
	A ^{※5}	B	C	D	E	F
遮熱板なし	600	876	600	903	600	730
遮熱板あり ^{※4}	300	576	300	603	300	430

^{※1} : 表記の数値はDS基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止の為の離隔距離。
^{※2} : 本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。
^{※3} : 表記の数値はアンデルセンチムニー純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。
^{※4} : 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁(天板高+300mmの高さ)
^{※5} : 壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。
 : 本体前方と可燃物(家具など)との離隔距離は1000mm以上とすること。

煙突離隔距離

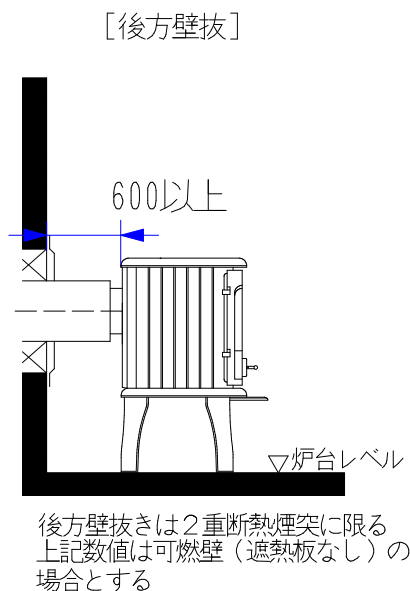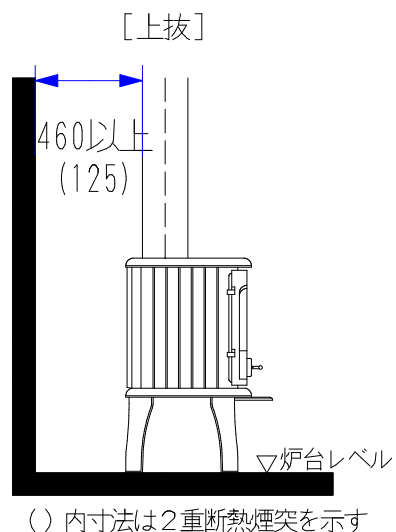

炉台(ステージ)範囲寸法

