


本体離隔距離

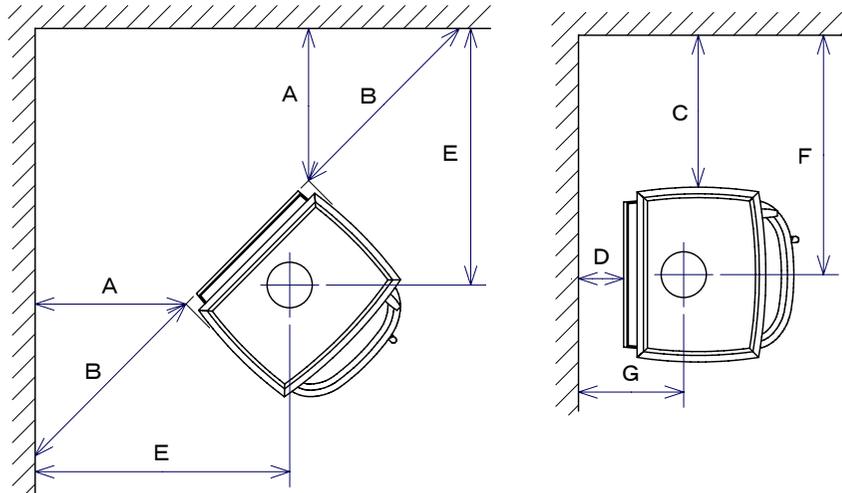


◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm) ※2※3

壁仕上	EN認定値※1			参考値			
	A※6	C	D	B	E※5	F	G
可燃壁	500	500	150 302※7	707	844	788	349 227※7
不燃壁※4	100	100	100 302※7	141	444	388	299 227※7


- ※1：表記の数値はEN基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止の為の離隔距離。
- ※2：本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。
- ※3：表記の数値はアンデルセンチムニー純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。
- ※4：不燃壁とはコンクリートの打放し等、不燃材のみの壁。
- ※5：壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。
- ※6：壁面から本体ヒートシールド延長線とトッププレート側面最大幅部分の接線との交点までの距離。
- ※7：表記の数値はアンデルセンチムニー純正背面出直上げ部材を使用の場合の離隔距離。
本体前方と可燃物（家具など）との離隔距離は1000mm以上とすること。

煙突離隔距離

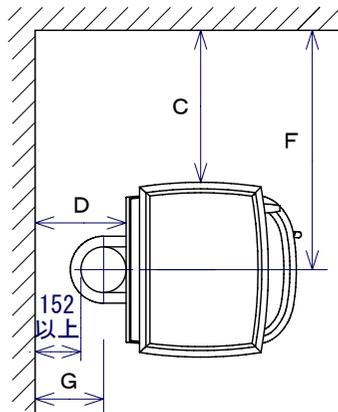


※アンデルセンチムニー純正背面出直上げジョイントを使用の場合。

[上抜]

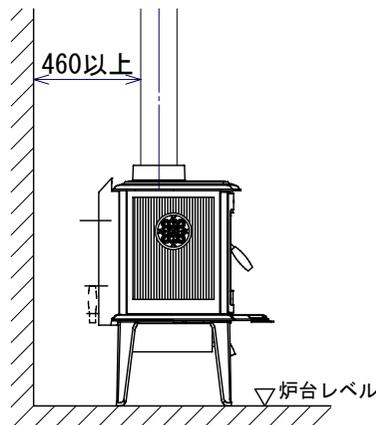


※二重断熱煙突の場合は、インナー筒から150mm以上とすること。

[後方壁抜]

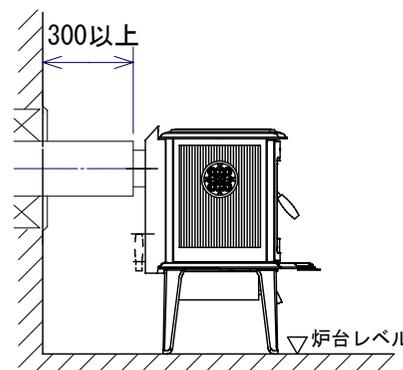

後方壁抜きは二重断熱煙突に限る
上記数値は可燃壁の場合とする

炉台（ステージ）範囲寸法

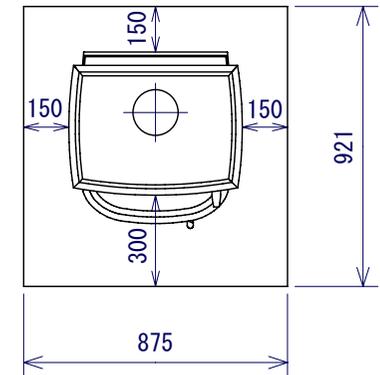

MORSØ 7110